


ULOŽENÍ TRUB PVC, PP SN 8,10,12,16 BEZ VÝSKYTU HPV

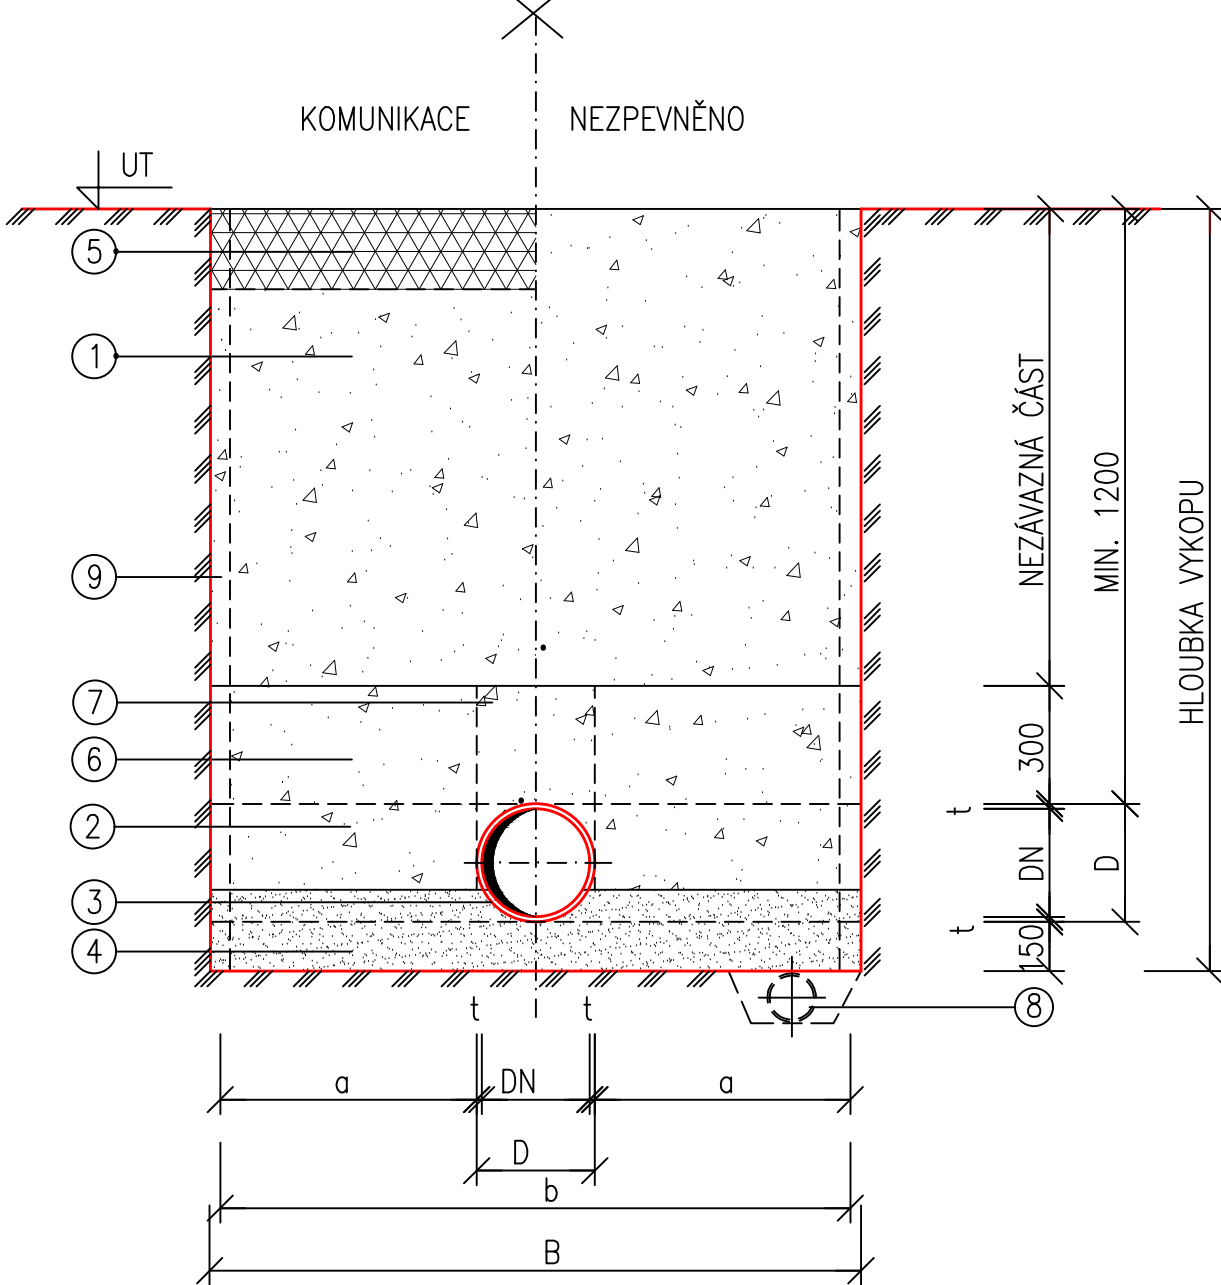

TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75-4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

LEGENDA:

- 1 – ZÁSYP TRÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95-100%PS
- 2 – HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- 3 – TROUBA PVC, PP SN10,12,16
- 4 – PÍSKOVÝ PODSYP – TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- 5 – POVRCH DLE SITUACE
- 6 – ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP – HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 – NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 – DRÉN PE110(V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 – PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

HIP	VED.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL		
ING.MACHOVCOVÁ	ING.MACHOVCOVÁ	ING.MACHOVCOVÁ	ING.MACHOVCOVÁ	ING. VÍTĚZSLAVA MACHOVCOVÁ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Bráňova 9a, 616 00 Brno IČO: 665 27 236 Tel: +420 777 550 140; email: machovcova@atelier2007.cz	
MÍSTO STAVBY: P.Č.:142/1,142/2,269/1,267/1,K.Ú.OTMAROV				FORMÁT	5A4
INVESTOR: OBEC OTMAROV, OTMAROV Č.P.56, 66457 MĚNÍN, IČ:00488259				DATUM	09/2023
AKCE: HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI CESTA K MODROZELNÉ INFRASTRUKTUŘE				ÚČEL	DUR+DSP
OBJEKT: D2.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE				Č.ZAKÁZKY	05-2023
PŘÍLOHA				ARCH.Č.	05-2023
ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ				MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D2.1-11

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.